



### شرکت پرت لاله سازه (پرت لس)

#### آزمایشگاه مقاومت مصالح

« فرم تعیین استحکام کششی، چقرمگی و لغزش »

شماره پذیرش: ۴۰۳-۱۵

تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۵/۲۵

شماره آزمون: ۱۵

نام متقاضی: داخلی

آدرس متقاضی: اصفهان-برخوار-شهرک صنعتی دولت آباد-بلوار امام خمینی-خیابان گلستان(خیابان ۴۰)-پلاک ۶۴

استاندارد مرجع:

ISIRI 12723-1


ISIRI 12723-2

030220

کارخانه سازنده میلگرد:

حد نهایی استحکام میلگرد استاندارد (A۳/A۴): ۶۰۰/۶۲۵

پارت نامبر تولید کوپلر:

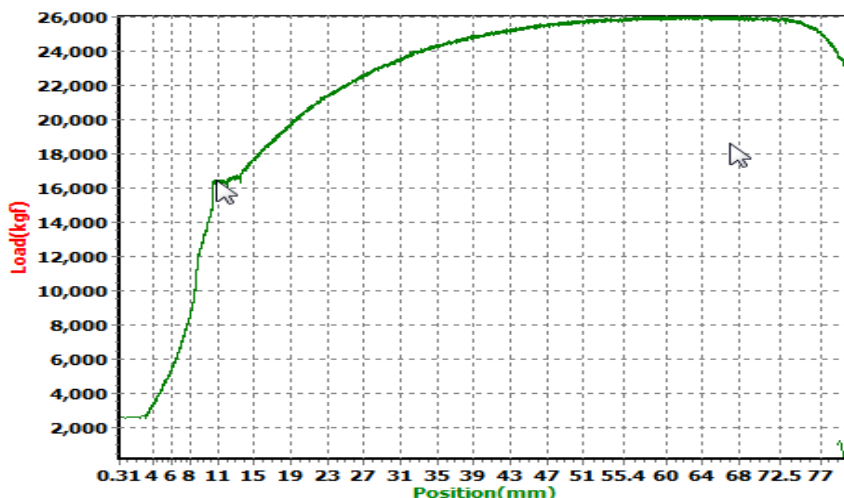

نام نمونه	
کوپلر پرسی 22	22
سایز میلگرد (mm)	380/132
سطح مقطع (mm <sup>2</sup> )	490
طول اولیه نمونه (mm)	A3
گرید میلگرد	اجدار جناغی دومی
هندسه آج میلگرد	164/595
نیروی حد جاری شدن اتصال (kN)	255/62
نیروی حد نهایی اتصال (KN)	64/68
ازدیاد طول نهایی (mm)	
عنوان آزمون	
مقدار	محدوده قابل قبول
433/0	تنش حد جاری شدن
672/45	بند ۲-۲-۲ (≥ ۶۰۰)
دارد	بند ۲-۲-۵ (انتخاب دوم)
-	بند ۵-۵ (۱۰/۱)
-	بند ۴-۵
13/2	
دارد	بند ۶-۵
قابلیت ردیابی کوپلر	
نحوه و موقعیت شکست	
<input checked="" type="checkbox"/> خارج از طول متصل کننده مکانیکی <input type="checkbox"/> در محدوده طول متصل کننده مکانیکی	
توضیحات	

نام و امضا مسئول آزمایشگاه:

فشار ۵۵۰ بار

آدرس: استان اصفهان - برخوار - شهرک صنعتی دولت آباد - بلوار امام خمینی - خیابان گلستان (خیابان ۴۰) - پلاک ۶۴ کد پستی: ۸۴۴۱۶۶۱۸۳۷

تلفن: ۰۳۱-۴۵۸۳۶۶۷۰ پست الکترونیکی: pertless@gmail.com